


Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении по состоянию на декабрь 2020 года, составляет 13633,31 м
 Объем тепловой сети по состоянию на декабрь 2020 года, составляет 1711,5 м³
 Протяженность тепловой сети двухтрубного исполнения, находящаяся на обслуживании ООО УК «ЦЭН» на декабрь 2020 года, составляет 8039,19 м
 Объем тепловой сети, находящаяся на обслуживании ООО УК «ЦЭН» на декабрь 2020 года, составляет 1465,208 м³
 Протяженность тепловой сети двухтрубного исполнения, находящаяся в эксплуатационной ответственности потребителей на декабрь 2020 года, составляет 5594,12 м

Объем тепловой сети, находящаяся в эксплуатационной ответственности потребителей на декабрь 2020 года, составляет 246,272 м³

Протяженность по диаметрам в двухтрубном исполнении: Ду500 – 1425 м
 Ду400 – 1661 м
 Ду300 – 2813 м
 Ду250 – 2191,6 м
 Ду200 – 440,4 м
 Ду150 – 852,9 м
 Ду125 – 1040,29 м
 Ду100 – 1589,54 м
 Ду<100 – 2509,14 м

Размер нормативной утечи: Общая – 4,279 м³/час
 На обслуживании ООО УК «ЦЭН» – 3,663 м³/час
 В эксплуатационной ответственности потребителей – 0,6157 м³/час

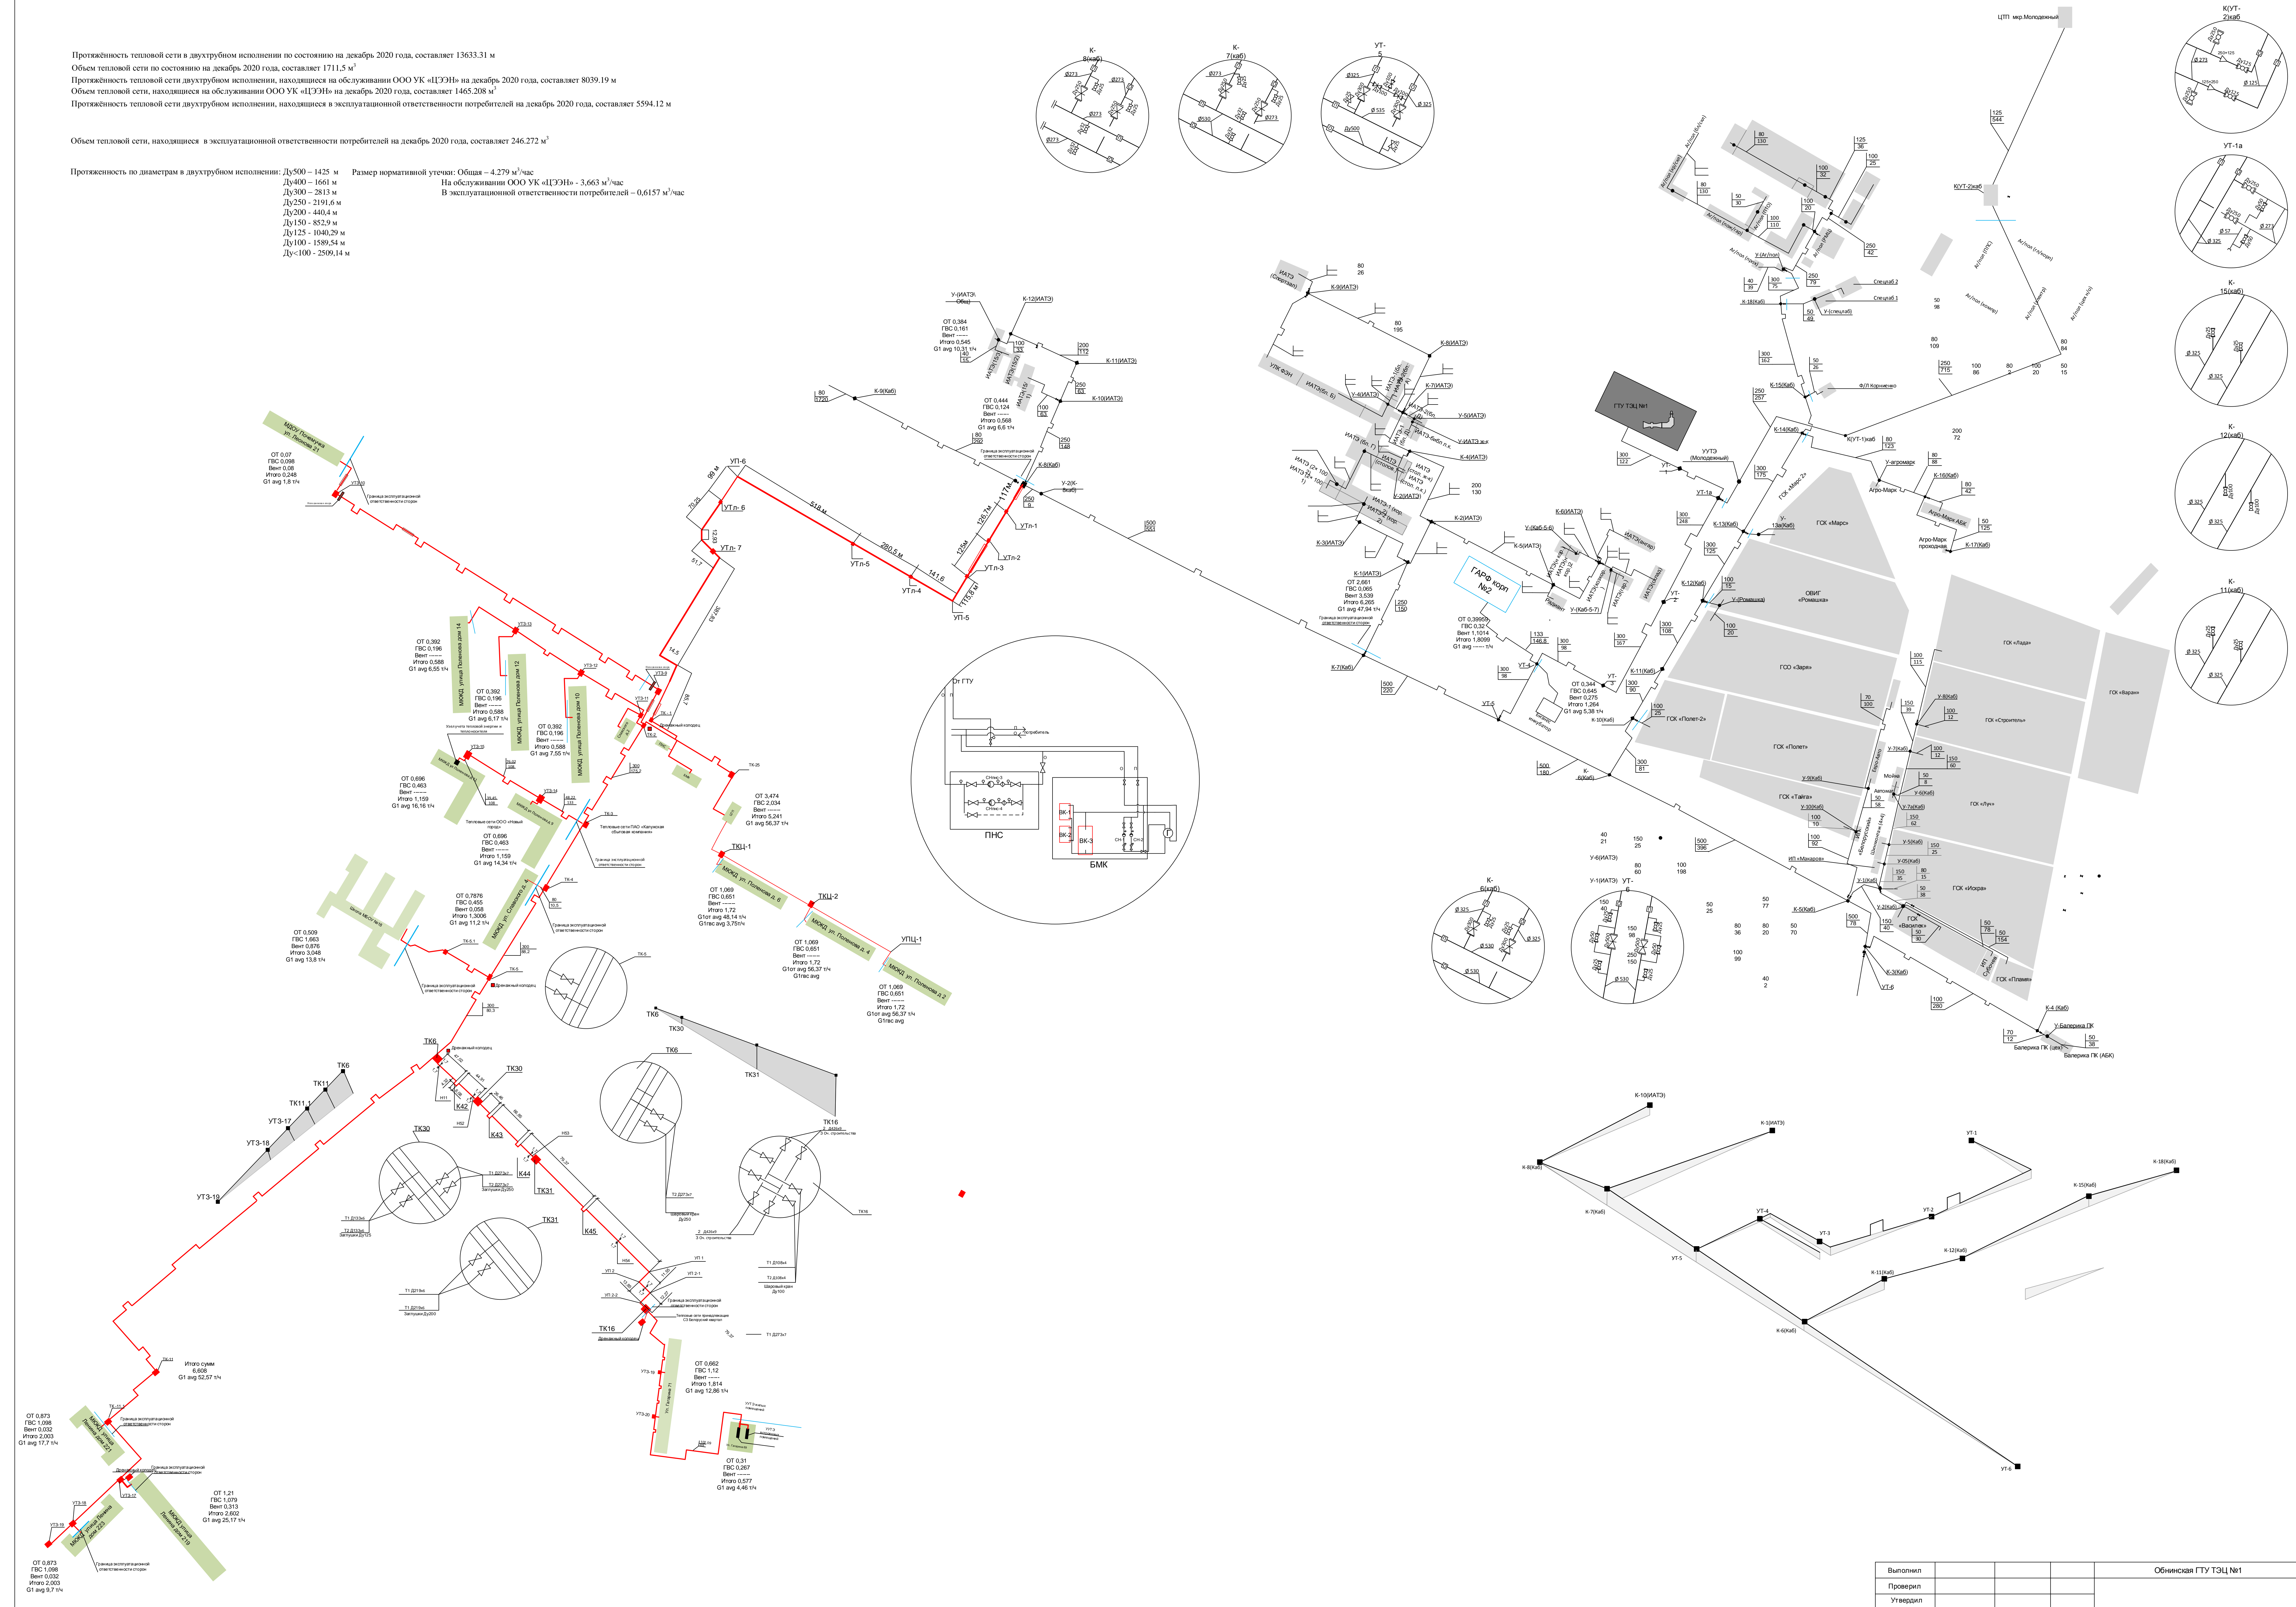

Выполнил				Общая ГТУ ТЭЦ №1
Проверил				
Утвердил				

